



Guatemala



Equipamiento



Motores Eléctricos Industriales



Transformadores de Distribución

Beneficios de motores eléctricos industriales energéticamente eficientes tras la implementación de Estándares Mínimos de Eficiencia Energética en dos niveles de ambición (mínimo y alto).

AHORROS ANUALES EN 2030*



Reducción del consumo de electricidad de más de **170 GWh** que es el **1.8%** del consumo nacional actual de electricidad




Ahorro de electricidad de **38 Millones de US\$** equivalente a más de **2 Plantas de Generación [20MW cada una]**



Reducción de emisiones de CO₂ de más de **130 Mil toneladas** equivalente a **75 Mil Vehículos de Pasajeros**

MAYORES AHORROS SON POSIBLES CON UNA REGULACIÓN MÁS ESTRICTA

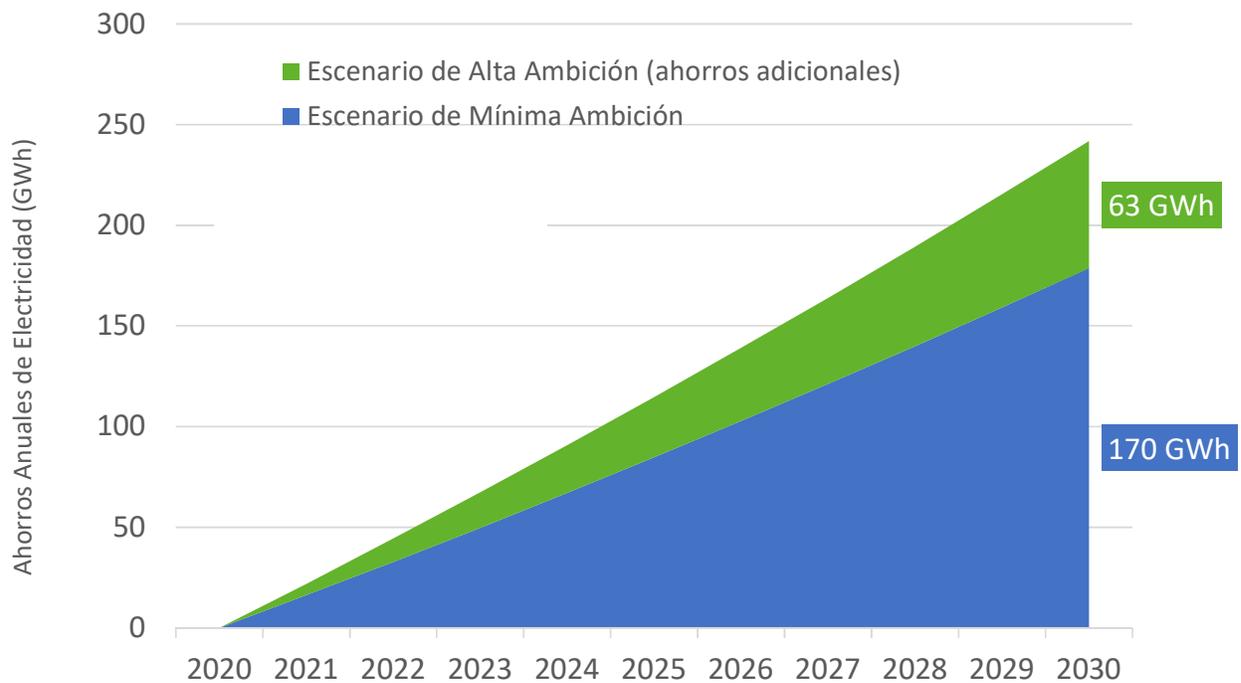

* Los ahorros indicados se refieren al Escenario de Mínima Ambición.

DETALLE DE BENEFICIOS




AHORROS ANUALES EN 2025, 2030 Y 2040*

		 Motores Eléctricos Industriales			 Transformadores de Distribución		
		2025	2030	2040	2025	2030	2040
	Electricidad (GWh)	75	160	350	10	22	54
	Facturas de electricidad (Millones de US\$)	16	33	73	2.1	4.7	11
	Emissiones de CO2 (Mil toneladas)	57	120	270	7.6	17	41

AHORROS ACUMULADOS EN 2030 Y 2040*

		 Motores Eléctricos Industriales		 Transformadores de Distribución	
		2030	2040	2030	2040
	Electricidad (GWh)	840	3 400	110	500
	Facturas de electricidad (Millones de US\$)	180	720	24	110
	Emissiones de CO2 (Mil toneladas)	640	2 600	87	380

CONSUMO ELÉCTRICO ACUMULADO POR PRODUCTO AL 2040

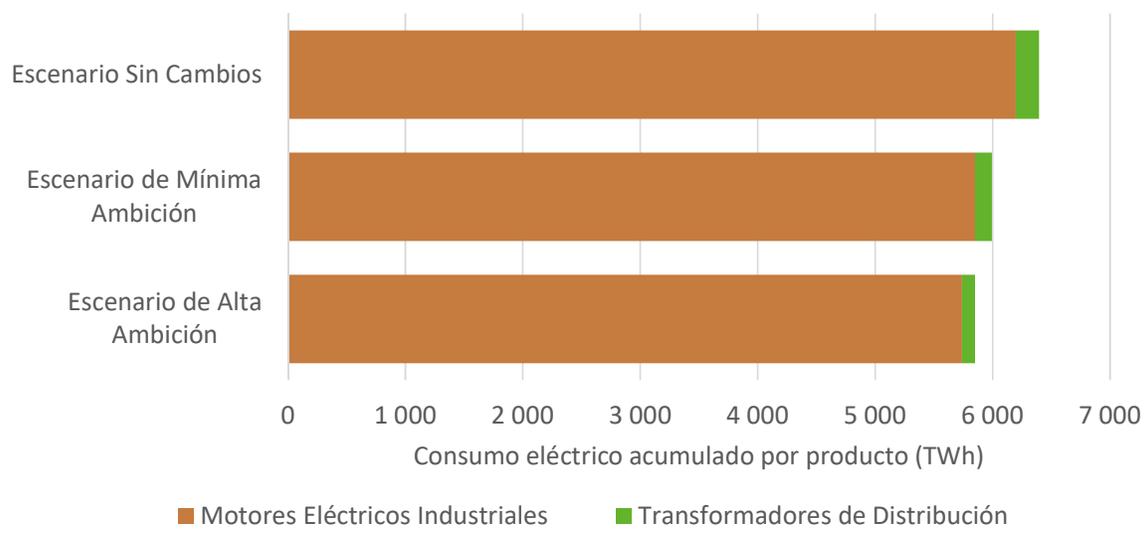

* Los ahorros indicados se refieren al Escenario de Mínima Ambición.
EVALUACION DE PAISES U4E, SEPTIEMBRE 2019

Datos del País y Supuestos



INFORMACIÓN GENERAL		MERCADO ELÉCTRICO	
Población	17.2 Millones	Tarifa de Electricidad Residencial	0.21 US\$ / kWh
PIB per cápita	4 549 US\$	Factor de pérdida de transmisión y distribución	9.5%
Nivel de electrificación	93.2%		
Factor de emisión de CO ₂	0.69 kg / kWh		

SUPUESTOS

Producto	Grado de Eficiencia			Tipo de Producto
	Escenario Sin Cambios	Escenario de Mínima Ambición	Escenario de Alta Ambición	
 Motores Eléctricos Industriales (Nivel de IEC)	IE0	IE2	IE3	Motores de inducción trifásico utilizados en el sector industrial
 Transformadores de Distribución (Nivel de Regulación Modelo)	Ver nota	Nivel 1	Nivel 2	Trifásico líquido Transformadores trifásicos secos Monofásicos líquidos

Nota: se considera que los transformadores de distribución tienen pérdidas en línea con aquellas asumidas en la investigación de armonización CENELEC para el desarrollo de los estándares de la UE.

METODOLOGÍA

El análisis utiliza el Modelo de Evaluación de Ahorros de Países de U4E-PNUMA para proyectar los impactos de la implementación de políticas que mejoren la eficiencia energética de nuevos motores industriales y transformadores de distribución. Los potenciales ahorros en cada escenario suponen que los Estándares Mínimos de Eficiencia Energética (MEPS) se implementan en 2020 a dos niveles de ambición (mínimo y alto) como se muestra arriba.

SUPUESTOS Y FUENTES DE DATOS

- Para las estimaciones de ahorros en electricidad por cada producto se utiliza un enfoque de arriba hacia abajo utilizando datos que incluyen el consumo de electricidad (total, industrial y de motores) y el PBI industrial como se detalla a continuación.
- El PBI industrial (2018) proviene del Banco Mundial con pronósticos de crecimiento derivados de la “Shared Socioeconomic Pathway” (SSP3) utilizado en la sexta evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).
- El consumo total actual de electricidad proviene del Banco Mundial y de la Administración de Información Energética de EE. UU. (EIA) con la participación de la Agencia Internacional de Energía (IEA) para la porción industrial basada en el World Energy Outlook 2018. El consumo de motores eléctricos es tomado de los reportes de IEA e investigación en internet.
- La demanda de electricidad futura se basa en los pronósticos del World Energy Outlook 2018 de la IEA y el escenario SSP3 del IPCC.
- Las tarifas de electricidad residenciales son basadas en datos de la IEA.
- El factor de pérdida por transmisión y distribución es un promedio regional calculado a partir de los datos de producción y consumo de electricidad publicados por la IEA.
- El nivel de electrificación provienen del World Energy Outlook 2018 de la IEA y del Banco Mundial.
- Los factores de emisión de CO₂ provienen de la IEA y del Instituto de Estrategias Ambientales Globales (IGES) y se consideran constantes en los años venideros.
- Las características típicas de los productos se basan en las Guías de Regulación Modelo del PNUMA-U4E y otros datos de los socios industriales del PNUMA-U4E y expertos técnicos.
- Además de las fuentes anteriores, se ha utilizado un cuestionario para la recopilación de datos de funcionarios de los países.
- Para un pequeño número de casos, ciertos datos adicionales se han obtenido a través de la investigación en internet o mediante la estimación indirecta de mercados similares.

Más detalles sobre el modelo de cálculo y sus supuestos están disponibles en el sitio web de U4E. Para más información contactar: U4E@un.org

